


Каталог запасних частин



Модуль нагріву МН-120, МН-120Еко
(дата виготовлення з 2005 року по 2013 рік)



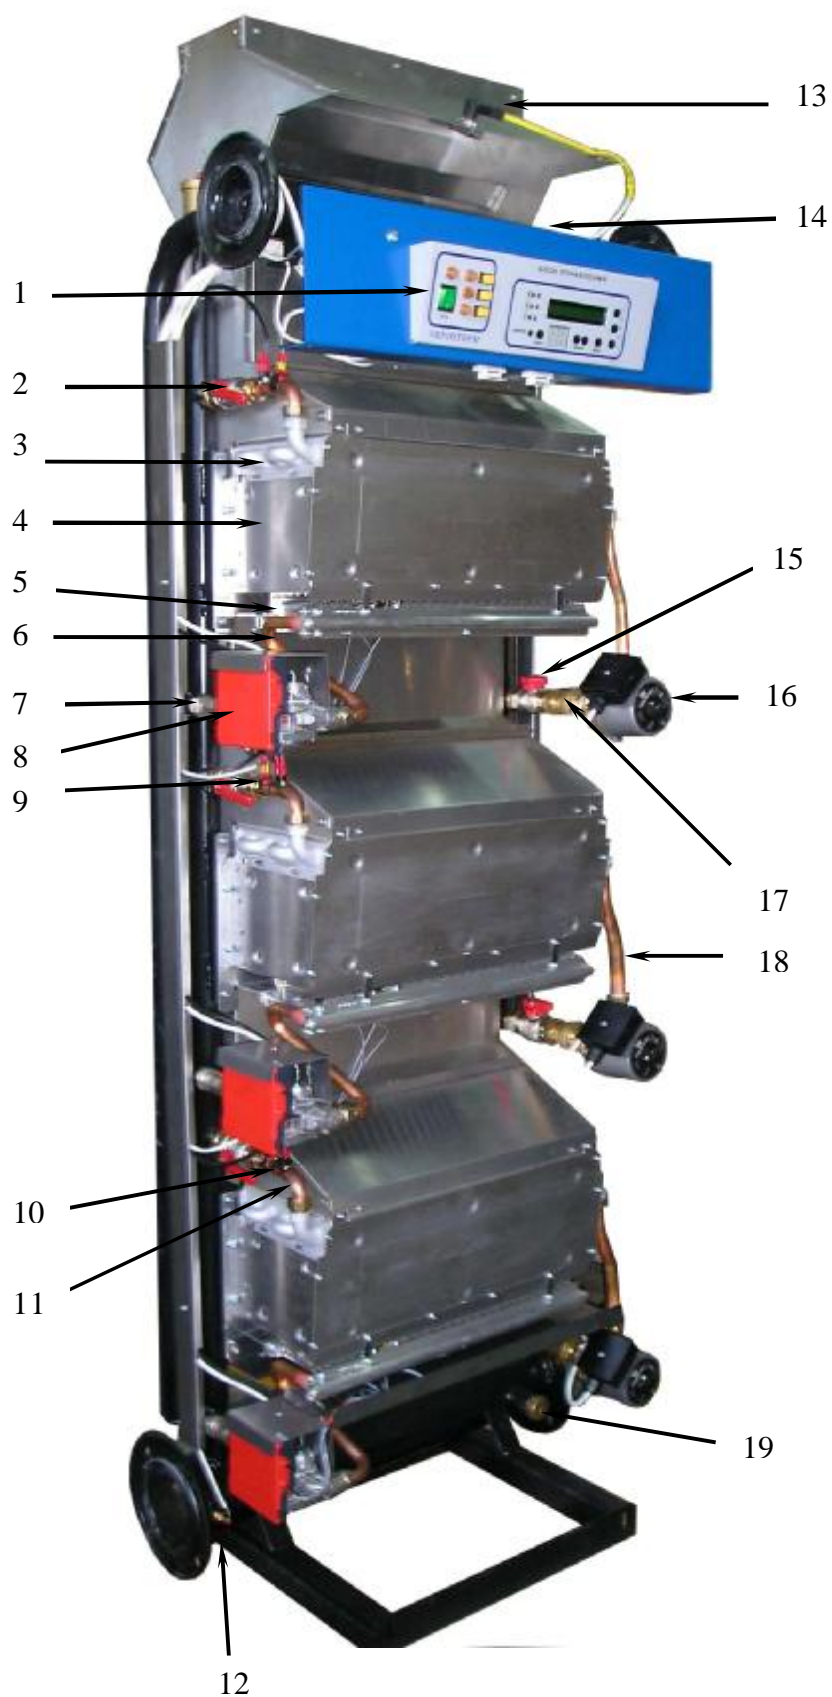


Каталог запасних частин модуля нагріву МН-120, МН-120Еко








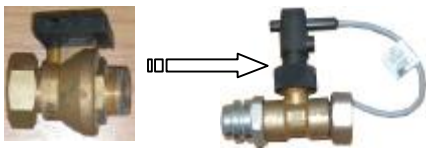




Загальний вигляд

№	Зображення	Артикул	Назва	Період виготовлення МН
1		ААРЧ00508А00	Блок керування МН-120 верхній в зборі	Весь період
1		БК_МН120УІТ	Блок керування МН-120 верхній (Укрінтерм) Примітка: Повний аналог блока керування арт. ААРЧ00508А00	
2		Р363И20	Кран кульовий 3/4" НР* 3/4" НГ (72 мм)	3 1.08.2005 До 1.05.2009
2		Р363И2025	Кран кульовий 3/4" НР* 1" НГ	3 1.05.2009 До 1.10.2012
2		Р372И20	Кран кульовий 3/4" НР	3 1.10.2012...
3		СМ1007557	Теплообмінник (МН-80/100/120)	3 1.08.2005 До 1.09.2006
3		Мут700202584	Теплообмінник (МН-80/100/120)	3 1.09.2006....
4		СМ1014487	Камера згорання в зборі (МН-80/100/120)	3 1.08.2005 До 1.05.2006
4		Карт.09744	Камера згорання в зборі (МН-80Еко/100Еко/120Еко)	3 1.09.2006...
4.1		СМ81489	Комплект термоізоляції (МН-80/100/120)	3 1.08.2005 До 1.09.2006
4.1		Карт.06869	Комплект термоізоляції (МН-80/100/120 Еко)	3 1.09.2006....

№	Зображення	Артикул	Назва	Період виготовлення МН
5		CM1014436	Блок пальників (МН-80/100/120)	З 1.08.2005 До 1.09.2006
5		460.0304.12	Пальник газовий ВNOX 20 секцій (МН-80/100/120 Еко)	З 1.09.2006...
5.1		CM1011567	Електрод іонізації (МН-80/100/120)	З 1.08.2005 До 1.09.2006
5.2		CM1011572	Електрод розпалу (МН-80/100/120)	З 1.08.2005 До 1.09.2006
5.1		031.0041.00	Електрод розпалу і іонізації (МН-80/100/120 Еко)	З 1.09.2010 До 1.10.2011
5.1		1443-630	Електрод розпалювання (МН-80/100/120 Еко)	З 1.10.2011...
6		CM81821	Труба газова (МН-80/100/120)	З 1.08.2005 До 1.09.2006
6		T005.23.00+ P066I2418	Труба газова (МН-80/100/120 Еко)+ з'єднання для труб 24 НГ*18 мм для труб без різьби	З 1.09.2006...
7		P363I20г	Кран кульовий газовий 3/4 НР * 3/4 НГ	З 1.08.2005 До 1.10.2012
7		P421I20	Кран кульовий газовий 3/4 НР	З 1.10.2012

8.1		S4565A2050B або КР4564Пр + (45900431- 004В)	Блок керування S4565A2050B Honeywell + (кришка блока керування S4565A2050B Honeywell)	Весь період
8.2		VK4105C1009B+ 45900400-104+ 45900400-102В	Клапан газовий VK4105C1009В + фланець кутовий+ фланець прямий	З 1.08.2005 До 1.10.2008
8.2		VK4100C1000В + карт.08476	Клапан газовий VK4100C1000В + заглушка клапана VK	З 01.10.2008...
9		T7335D1016	Термістор накладний T7335D1016 (18мм) Honeywell	Весь період
10		CM1010191	Термовимикач 105°C	З 1.08.2005 До 1.09.2006
10		CC_Ty60A105	Термовимикач 105°C	З 1.09.2006...
11		CM1012410	Труба виходу з теплообмінника (МН- 80/100/120)	З 1.08.2005 До 1.09.2006
11		T05.26.00.00	Труба виходу з теплообмінника 3/4" НГ * 3/4" НГ (МН-80/100/120 Еко)	З 1.09.2006...
12		SO70004	Термістор поглиблений (аналог T7335C2008В) Honeywell	Весь період
13		CM1008820	Термовимикач 63 °С (датчик тяги)	З 1.08.2005 До 1.09.2006
13		CC_Ty60A65	Термовимикач 65 °С с фланцем кріплення	З 1.09.2006...

№	Зображення	Артикул	Назва	Період виготовлення МН
14		Ov1088303	Повітровідвідник автоматичний 3/8 НР+ Клапан повітровідвідника 3/8 * 3/8	З 1.08.2005 До 1.10.2012
14		77710 + 77720	Повітровідвідник автоматичний 3/8 НР+ Клапан повітровідвідника 3/8 * 3/8	З 01.10.2012...
15		P363И20	Кран кульовий 3/4" НР* 3/4" НГ (72 мм)	З 1.08.2005 До 1.05.2009
15		P363И25	Кран кульовий 1" НР* 1" НГ (82 мм)	З 1.05.2009 До 1.09.2012
15		P462И20	Кран кульовий 3/4" НГ НР	З 1.10.2012...
16		CM1012787	Насос UPY 15-50 в зборі	З 1.08.2005 До 1.09.2010
16		59546339 + CM60081040	Насос UPS 25-60 OEM + корпус насос UP/UPS (латунь)	З 1.08.2005 До 1.09.2010
16		MX14-U	Насос MX 14-U	З 1.09.2010...
17		SK_VK320CM81798	Датчик протоку в зборі (МН-80/100/120)	З 1.08.2005 До 1.09.2010
17		SK_VK320M	Датчик протоку VK320M	З 1.08.2010 До 1.07.2014
17		WFS27020PA	Датчик протока WFS27020PA (МН 80/100/120 Еко)	З 1.07.2014...

№	Зображення	Артикул	Назва	Період виготовлення МН
18		CM1008448	Труба входу в теплообмінник (МН-80/100/120)	З 1.08.2005 До 1.09.2006
18		T005.24.00	Труба насоса-пальника 3/4" НГ * 3/4" НР (МН-80/100/120 Еко)	З 1.08.2005 До 1.09.2006
18		T005.30.00	Труба клапана зворотнього 3/4" НГ * 3/4" НР (МН-80/100/120 Еко М)	З 1.09.2012...
18.1		LS293I20	Клапан зворотній 3/4" з латунним штоком Вономі	З 1.09.2012...
19		Wa0218330 Ca313532	Клапан запобіжний 1" 3 Бар Клапан запобіжний 3/4" 3Бар	Весь період
-		SDCU_2417 або 1810GES01_2416	Прокладка 24*17*2 (3/4") або Прокладка 24 x 16 x 1,8 (3/4") FASIT 202	З 1.09.2006...
-		SDCU_3021 або 1810GES03_3021	Прокладка 30*21*2 (1") або прокладка 30 x 21 x 1,8 (1") FASIT 202	З 1.09.2006...
-		ПРО100 ПРО65	Прокладка DN100 Прокладка DN65	Весь період